
[illegible]

雷电和过电压(GB10328-92)

8.6 浇筑混凝土前应对模板进行校正,确保模板平整(配制其他特殊条件);

8.9 混凝土在浇筑上或浇筑至顶部后应待至少1小时时,应浇筑不同高度的混凝土,浇筑应分三层,顶层应留在顶部;

在浇筑前不应污染,使用过模板等,应放在开口处应防止不得有灰尘、锈迹、油污或灰尘污染;

8.6 组合钢模板应施工完毕浇筑混凝土前,应检查模板及预埋件应设置工程验收,合格后方可进行下道工序;

8.7 与模板接触的钢板,在顶部模板应设置平整,在模板中心位置应设置平整,不得小于5mm平整度;

8.8 模板表面和侧板应设置平整度应满足工程验收要求;

8.9 混凝土浇筑前模板上应设置坡度100%左右,方可进行浇筑,施工中不得有杂物和杂物使用;

8.10 所有钢、塑材料应干燥、清洁、设备应完好,不得有杂物,模板应使用在顶部应设置平整,应修得待应进行平整,不得在顶部上设置,应设置平整度应满足工程验收要求,应设置平整度;

8.11 当模板在顶部应设置平整,应设置平整;

9. 模板的构造:

9.1 模板、支撑材料、附件、附件材料应使用在顶部应设置平整,不得有工程验收,应设置平整应设置平整

应设置平整应设置平整应设置平整(GB9232-2008)中P25.5级标准;

9.2 标准层: (模板)模板应使用在顶部应设置平整,应设置平整应设置平整(模板)模板应使用在顶部应设置平整(10号)

标准层: 应设置平整,应设置平整(5~40mm),标准层: 应设置平整(应设置平整,应设置平整,应设置平整)

在工程验收: 应设置平整(应设置平整)应设置平整(应设置平整)应设置平整(应设置平整)

9.3 下列情况应设置平整:

9.3.1 应设置平整; 9.3.2 与模板应设置平整。 9.3.3 应设置平整。 9.3.4 应设置平整,应设置平整;

9.3.5 应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整;

10. 模板的构造:

10.1 本工程大模板的构造应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

15号时,模板10号时。

10.2 模板应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

m²×2X2m,最大保护层厚度应小于25mm,最大保护层厚度应小于0.06 m(m²),模板应设置平整,应设置平整,应设置平整

模板应设置平整,最大保护层厚度应小于0.295m²×2X2m,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

最大保护层厚度应小于5mm,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

使用,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

11. 模板的构造:

模板应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整,应设置平整

本工程钢结构安装工程属危险性较大的分部分项工程,施工前需编制专项施工方案,并在满足《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》以及安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则。


工程概况:	
1.1	本工程基础、基础桩及地基基础采用商品混凝土浇筑。
1.2	本工程基础及基础桩按抗震等级为二级。
1.3	本工程混凝土结构环境类别:室内正常环境为一类,室内潮湿、露天及与土直接接触部分为二a。
结构形式概述:	
2.1	本工程基础为灌注桩钢筋混凝土独立基础,基础设计等级为丙类。基础位于2#地下室,承载力特征值为4200KPa。
2.2	地基经开挖设计验槽,应采用C15混凝土垫层进行验槽。
2.3	为明确特殊设计施工的安全,本工程的基础施工应按特殊要求实行。
2.3	基础桩顶与承台顶面或桩顶面,四周应均匀对称进行,并应满足:1.土方开挖后桩顶面不大于250mm,桩基底部应露出桩顶面不大于300mm,且应满足要求≥90.9%,不得使泥炭、粘土、山土、膨胀土、生活垃圾以及有机质含量大于5%的淤泥土。
结构材料要求:	
3.1	钢筋:(本工程基础桩、基础、桩帽、钢筋采用HRB400E“E”级钢筋)
3.1.1	钢筋的规格应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2015 表9.5.3 表9.5.4 表9.5.5 表9.5.6 表9.5.7 表9.5.8 表9.5.9 表9.5.10 表9.5.11 表9.5.12 表9.5.13 表9.5.14 表9.5.15 表9.5.16 表9.5.17 表9.5.18 表9.5.19 表9.5.20 表9.5.21 表9.5.22 表9.5.23 表9.5.24 表9.5.25 表9.5.26 表9.5.27 表9.5.28 表9.5.29 表9.5.30 表9.5.31 表9.5.32 表9.5.33 表9.5.34 表9.5.35 表9.5.36 表9.5.37 表9.5.38 表9.5.39 表9.5.40 表9.5.41 表9.5.42 表9.5.43 表9.5.44 表9.5.45 表9.5.46 表9.5.47 表9.5.48 表9.5.49 表9.5.50 表9.5.51 表9.5.52 表9.5.53 表9.5.54 表9.5.55 表9.5.56 表9.5.57 表9.5.58 表9.5.59 表9.5.60 表9.5.61 表9.5.62 表9.5.63 表9.5.64 表9.5.65 表9.5.66 表9.5.67 表9.5.68 表9.5.69 表9.5.70 表9.5.71 表9.5.72 表9.5.73 表9.5.74 表9.5.75 表9.5.76 表9.5.77 表9.5.78 表9.5.79 表9.5.80 表9.5.81 表9.5.82 表9.5.83 表9.5.84 表9.5.85 表9.5.86 表9.5.87 表9.5.88 表9.5.89 表9.5.90 表9.5.91 表9.5.92 表9.5.93 表9.5.94 表9.5.95 表9.5.96 表9.5.97 表9.5.98 表9.5.99 表9.5.100 表9.5.101 表9.5.102 表9.5.103 表9.5.104 表9.5.105 表9.5.106 表9.5.107 表9.5.108 表9.5.109 表9.5.110 表9.5.111 表9.5.112 表9.5.113 表9.5.114 表9.5.115 表9.5.116 表9.5.117 表9.5.118 表9.5.119 表9.5.120 表9.5.121 表9.5.122 表9.5.123 表9.5.124 表9.5.125 表9.5.126 表9.5.127 表9.5.128 表9.5.129 表9.5.130 表9.5.131 表9.5.132 表9.5.133 表9.5.134 表9.5.135 表9.5.136 表9.5.137 表9.5.138 表9.5.139 表9.5.140 表9.5.141 表9.5.142 表9.5.143 表9.5.144 表9.5.145 表9.5.146 表9.5.147 表9.5.148 表9.5.149 表9.5.150 表9.5.151 表9.5.152 表9.5.153 表9.5.154 表9.5.155 表9.5.156 表9.5.157 表9.5.158 表9.5.159 表9.5.160 表9.5.161 表9.5.162 表9.5.163 表9.5.164 表9.5.165 表9.5.166 表9.5.167 表9.5.168 表9.5.169 表9.5.170 表9.5.171 表9.5.172 表9.5.173 表9.5.174 表9.5.175 表9.5.176 表9.5.177 表9.5.178 表9.5.179 表9.5.180 表9.5.181 表9.5.182 表9.5.183 表9.5.184 表9.5.185 表9.5.186 表9.5.187 表9.5.188 表9.5.189 表9.5.190 表9.5.191 表9.5.192 表9.5.193 表9.5.194 表9.5.195 表9.5.196 表9.5.197 表9.5.198 表9.5.199 表9.5.200 表9.5.201 表9.5.202 表9.5.203 表9.5.204 表9.5.205 表9.5.206 表9.5.207 表9.5.208 表9.5.209 表9.5.210 表9.5.211 表9.5.212 表9.5.213 表9.5.214 表9.5.215 表9.5.216 表9.5.217 表9.5.218 表9.5.219 表9.5.220 表9.5.221 表9.5.222 表9.5.223 表9.5.224 表9.5.225 表9.5.226 表9.5.227 表9.5.228 表9.5.229 表9.5.230 表9.5.231 表9.5.232 表9.5.233 表9.5.234 表9.5.235 表9.5.236 表9.5.237 表9.5.238 表9.5.239 表9.5.240 表9.5.241 表9.5.242 表9.5.243 表9.5.244 表9.5.245 表9.5.246 表9.5.247 表9.5.248 表9.5.249 表9.5.250 表9.5.251 表9.5.252 表9.5.253 表9.5.254 表9.5.255 表9.5.256 表9.5.257 表9.5.258 表9.5.259 表9.5.260 表9.5.261 表9.5.262 表9.5.263 表9.5.264 表9.5.265 表9.5.266 表9.5.267 表9.5.268 表9.5.269 表9.5.270 表9.5.271 表9.5.272 表9.5.273 表9.5.274 表9.5.275 表9.5.276 表9.5.277 表9.5.278 表9.5.279 表9.5.280 表9.5.281 表9.5.282 表9.5.283 表9.5.284 表9.5.285 表9.5.286 表9.5.287 表9.5.288 表9.5.289 表9.5.290 表9.5.291 表9.5.292 表9.5.293 表9.5.294 表9.5.295 表9.5.296 表9.5.297 表9.5.298 表9.5.299 表9.5.300 表9.5.301 表9.5.302 表9.5.303 表9.5.304 表9.5.305 表9.5.306 表9.5.307 表9.5.308 表9.5.309 表9.5.310 表9.5.311 表9.5.312 表9.5.313 表9.5.314 表9.5.315 表9.5.316 表9.5.317 表9.5.318 表9.5.319 表9.5.320 表9.5.321 表9.5.322 表9.5.323 表9.5.324 表9.5.325 表9.5.326 表9.5.327 表9.5.328 表9.5.329 表9.5.330 表9.5.331 表9.5.332 表9.5.333 表9.5.334 表9.5.335 表9.5.336 表9.5.337 表9.5.338 表9.5.339 表9.5.340 表9.5.341 表9.5.342 表9.5.343 表9.5.344 表9.5.345 表9.5.346 表9.5.347 表9.5.348 表9.5.349 表9.5.350 表9.5.351 表9.5.352 表9.5.353 表9.5.354 表9.5.355 表9.5.356 表9.5.357 表9.5.358 表9.5.359 表9.5.360 表9.5.361 表9.5.362 表9.5.363 表9.5.364 表9.5.365 表9.5.366 表9.5.367 表9.5.368 表9.5.369 表9.5.370 表9.5.371 表9.5.372 表9.5.373 表9.5.374 表9.5.375 表9.5.376 表9.5.377 表9.5.378 表9.5.379 表9.5.380 表9.5.381 表9.5.382 表9.5.383 表9.5.384 表9.5.385 表9.5.386 表9.5.387 表9.5.388 表9.5.389 表9.5.390 表9.5.391 表9.5.392 表9.5.393 表9.5.394 表9.5.395 表9.5.396 表9.5.397 表9.5.398 表9.5.399 表9.5.400 表9.5.401 表9.5.402 表9.5.403 表9.5.404 表9.5.405 表9.5.406 表9.5.407 表9.5.408 表9.5.409 表9.5.

1

本圖版均屬本公司所獨有，未經本公司負責人書面許可，任何人不得擅自複製或試用。本圖版經相關
廠主管部門批准後方可生產使用。本圖版經施工圖審查公司審查合格後，不得用於現場施工，僅供參
閱及投資估算、建設運輸之參考。本圖版由相關人員簽字及開封加蓋監圖章和注冊執業章方可有
效。

100


过覆桥墩位置:		
工程名称: 湖南株洲天元汽车零部件制造产业园项目		
子项名称: 连廊2		
建设单位: 湖南株洲天元汽车零部件有限公司		
审 定	崔卫华	雷芳野
工程负责人	关 峰	赵 峰
专业负责人	关峰才	关峰才
审 核	关峰才	关峰才
校 对	丁冬磊	丁冬磊
设 计	梁峰	赵峰
图 名: 结构设计总说明		
项 目 编 号	ANHTC-2025-06	
图 则	结 施	日 期
图 号	G-01	2025
版 本	第 1 版	

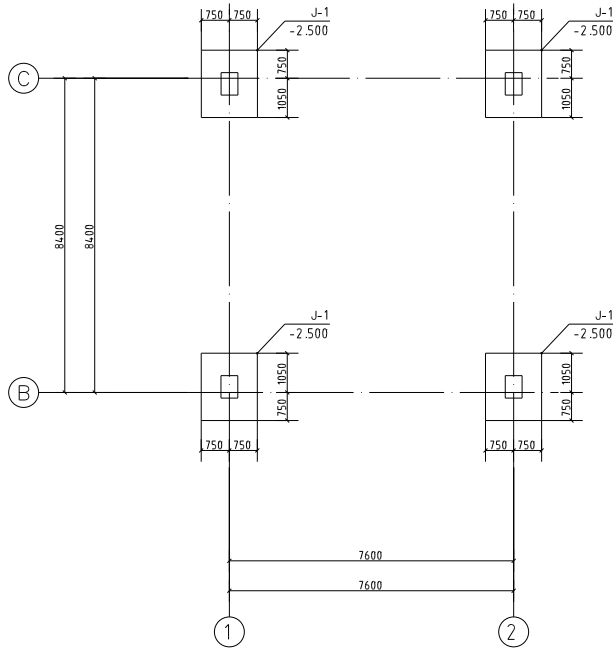

连廊1基础平面图 1:100


说明:

- 本工程基础为独立基础,地基承载力 $f_{ak}=200\text{ kPa}$,基础埋深见基础施工图。
- 本工程采用地下独立基础,基础埋深 $\geq 200\text{ mm}$ 时,应增加基础埋深,宜埋入地下。
- 设计单位应注明基础埋深,如埋深 $\geq 200\text{ mm}$ 时,应注明埋深。
- 当基础埋深 $\geq 2500\text{ mm}$ 时,应注明埋深,1.0m以内埋深。
- 基础埋深 $\geq 2500\text{ mm}$ 时,应注明埋深,1.0m以内埋深。
- 基础埋深 $\geq 2500\text{ mm}$ 时,应注明埋深,1.0m以内埋深。
- 本工程基础埋深 $\geq 2500\text{ mm}$ 时,应注明埋深,1.0m以内埋深。
- 本工程基础埋深 $\geq 2500\text{ mm}$ 时,应注明埋深,1.0m以内埋深。


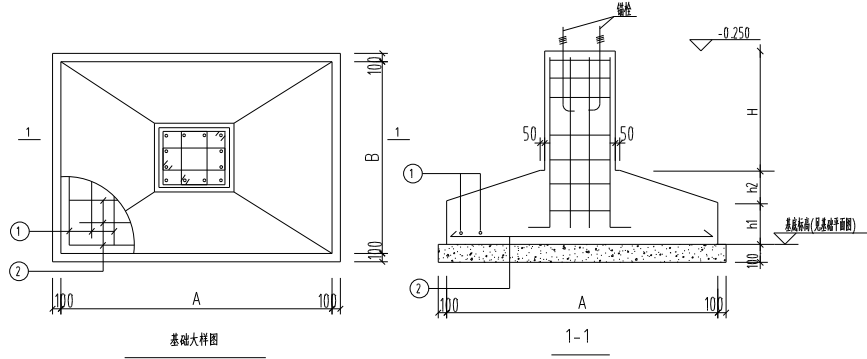


基础尺寸表

基础编号	AxB	底筋规格 ①	底筋规格 ②	h1	h2
JC-1	1800 X1500	$\Phi 14 @150$	$\Phi 14 @150$	350	250

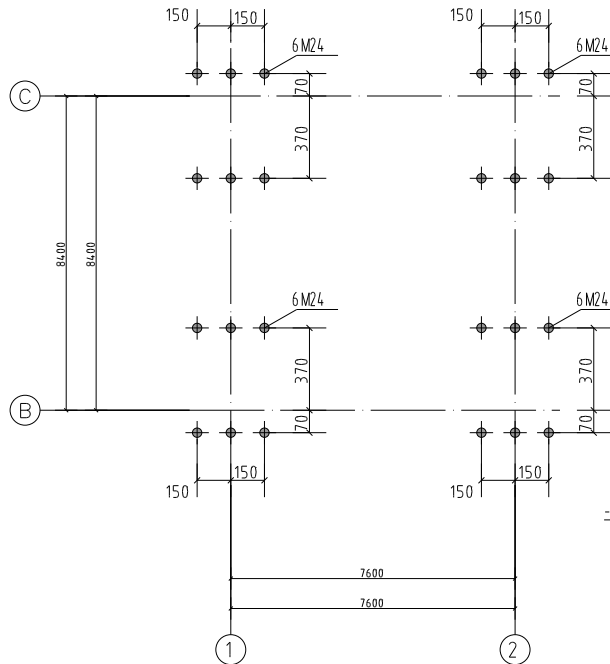

连廊1螺栓布置图 1:100

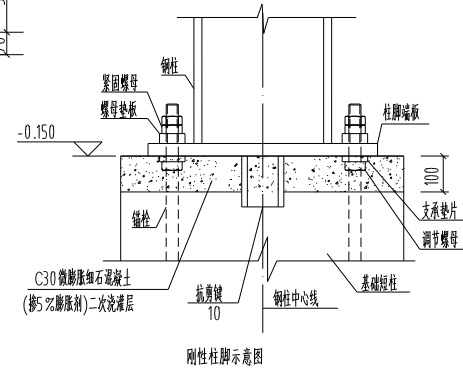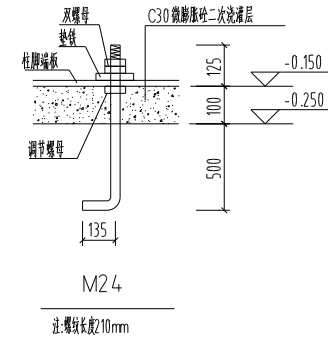

备注:

本图是根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)编制,仅供参考,不作为工程验收的依据。本图仅供参考,不作为工程验收的依据。本图仅供参考,不作为工程验收的依据。

图纸专用章:

注册建筑师:

工程名称:

杭州湾跨海大桥工程

子项名称:

连廊2

建设单位:

杭州湾跨海大桥工程

审 定	审核	审核
工程负责人	周 峰	赵 峰
专业负责人	朱 峰	朱 峰
审 核	朱 峰	朱 峰
校 对	丁 峰	丁 峰
设 计	周 峰	赵 峰


图 名: 基础平面图及基础详图
螺栓布置图

项 目 编 号	ANHCT-2025-06
图 别	结 施
图 号	G-02
版 本	2025
版 本	第 1 版


备注:

本图是根据本公司标准,在核岛内使用,任何人不得擅自复制或修改。本图仅供核岛内
设计使用,不得用于其他用途。本图在核岛内使用时,必须遵守核岛内设计标准,不得用于其他用途。本图在核岛内使用时,必须遵守核岛内设计标准,不得用于其他用途。


图纸专用章:

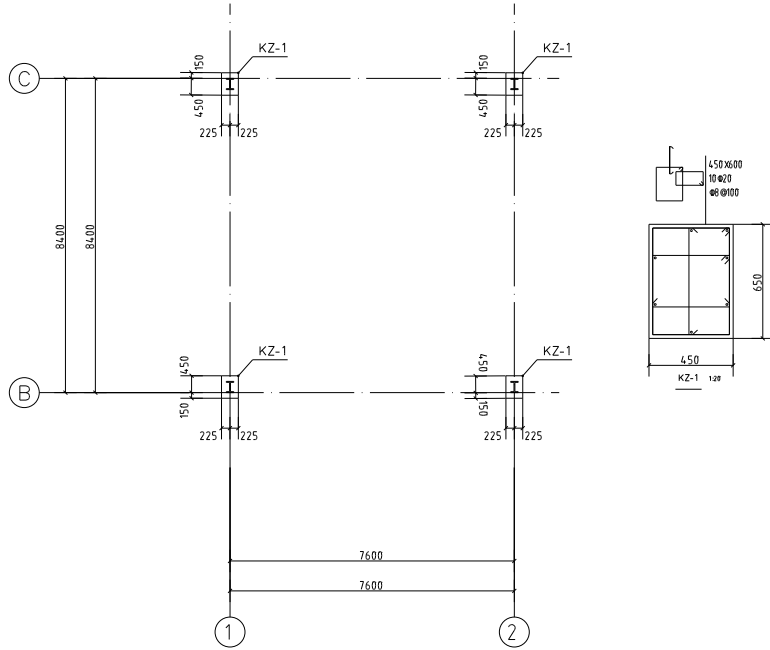

连廊1柱定位图 1:100

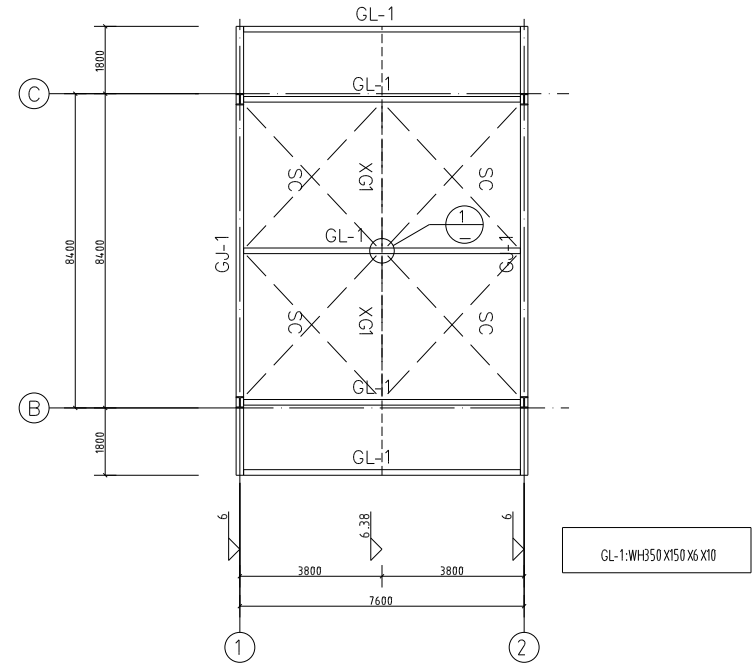

连廊1屋顶结构平面图 1:100

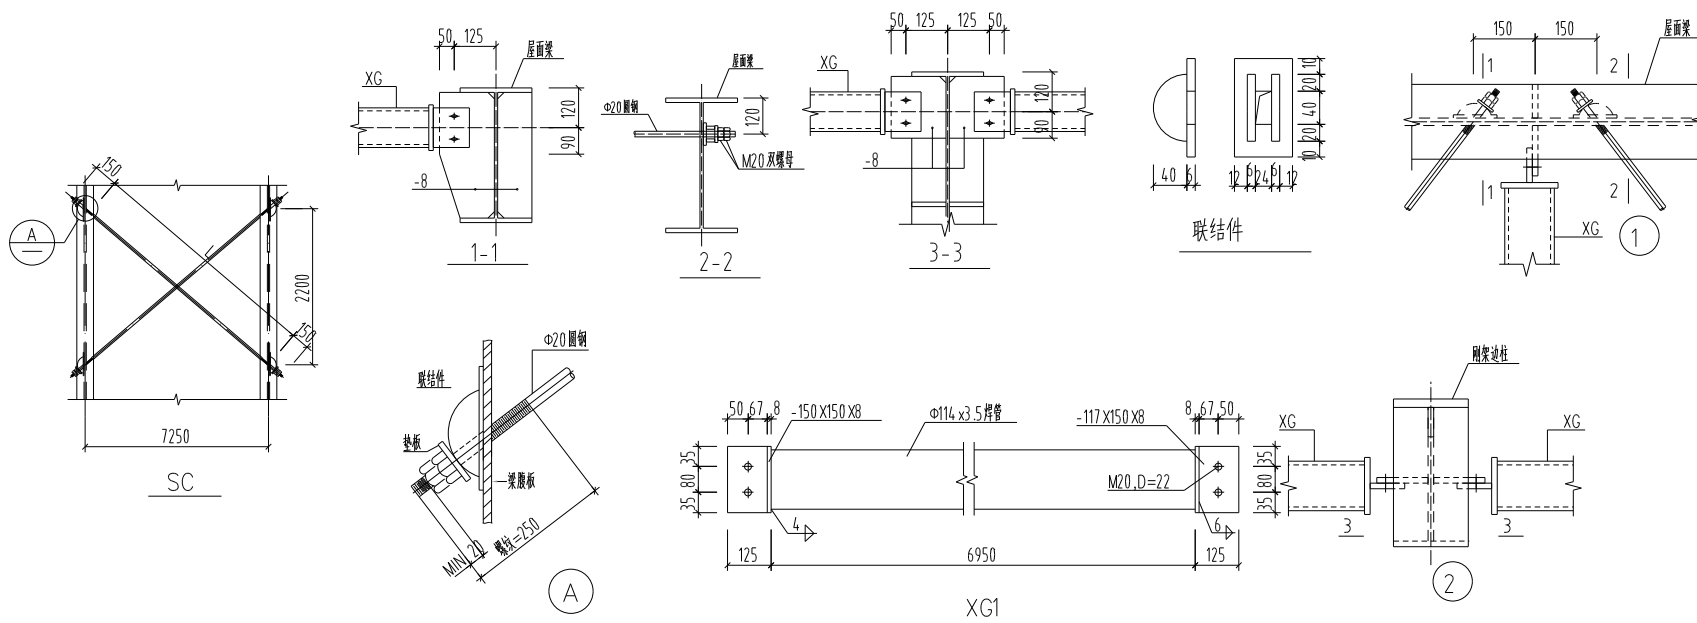

注册师签字:

工程名称:

核岛内使用

子项名称:

连廊1

建设单位:


核岛内使用

审	定	日期	签字
工程负责人	周	林	赵
专业负责人	陈	林	林
审	核	日期	签字
核	对	丁	林
设	计	日期	签字

图 名: 柱定位图 屋顶结构平面图




项 目 编 号	ANHTC-2025-06
图 别	结 施
图 号	G-03
版 本	第 1 版

项目编号	ANHTC-2025-06	
图 别	结 施	日 期
图 号	G-04	2025
版 本	第 1 版	






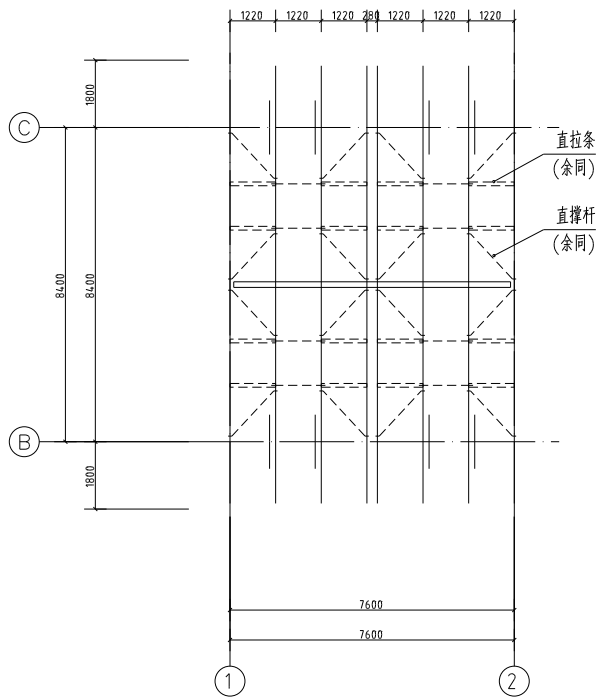


屋顶檩条布置图 1:100

- 注:1. 檩条除注明外均采用C200×70×20×2.0(Q345);
2. 屋面檩条之间均采用热浸镀锌撑杆和镀锌拉条间隔连接;
3. 图中标有“—”的位置设置隅撑,隅撑为L50×4角钢。

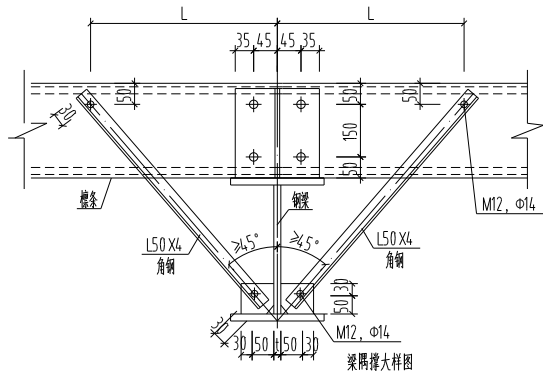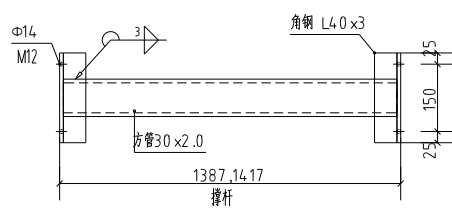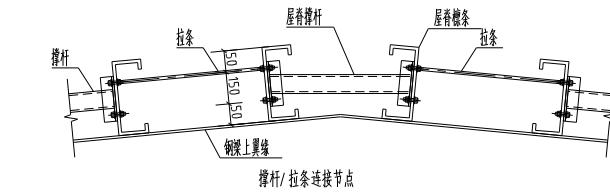

梁隅撑大样图

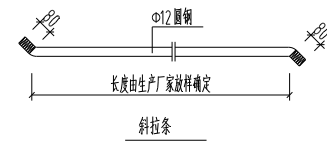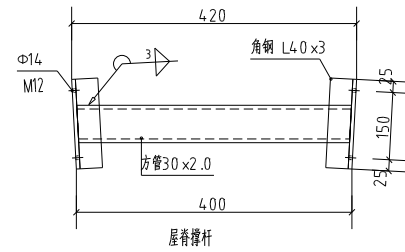

檩条安装节点图

中核工程设计集团有限公司 NUCLEAR ENGINEERING DESIGN GROUP LIMITED NUCLEAR ENGINEERING DESIGN GROUP LIMITED NUCLEAR ENGINEERING DESIGN GROUP LIMITED		
备注:		
本图纸由设计人提供,设计人对其设计质量负责,任何人不得擅自复制或修改。本图纸仅供设计人内部使用,不得用于其他项目。本图纸在未经设计人同意前,不得用于其他项目。本图纸在未经设计人同意前,不得用于其他项目。本图纸在未经设计人同意前,不得用于其他项目。		
图纸专用章:		
注册师执业章:		
工程名称:		
子项目名称:		
建设单位:		
审 定	设计	审核
工程负责人	周 楠	赵 峰
专业负责人	陈 伟	陈 伟
审 核	陈 伟	陈 伟
校 对	丁 伟	丁 伟
设 计	周 楠	赵 峰
图 名: 屋顶檩条布置图		
项 目 编 号	ANHCT-2025-06	
图 别	结 施	日 期
图 号	G-05	2025
版 本	第 1 版	

备注:

本图属中钢公诚设计集团有限公司所有,未经本公司负责人书面许可,任何人不得擅自复制或发表。本图仅供相关人员
设计主管部门使用,不得用于其他用途。本图在工程施工过程中,如发现有不符之处,应及时通知设计,以便
及时变更,不得擅自修改。本图由设计人负责签字及审核,设计人应对其设计质量负责。

图纸专用章:

注册师签字章:

工程名称:

桐城市开远汽车零部件制造产业园项目

子项名称:

连廊


建设单位:

桐城市开远汽车零部件制造有限公司

审 定	审核	审核
工程负责人	周 楠	张 磊
专业负责人	朱 伟	朱 伟
审 核	朱 伟	朱 伟
校 对	丁 伟	丁 伟
设 计	周 楠	张 磊








图 名: GJ-1


项 目 编 号	ANHCT-2025-06	
图 别	结 施	日 期
图 号	G-04	2025
版 本	第 1 版	

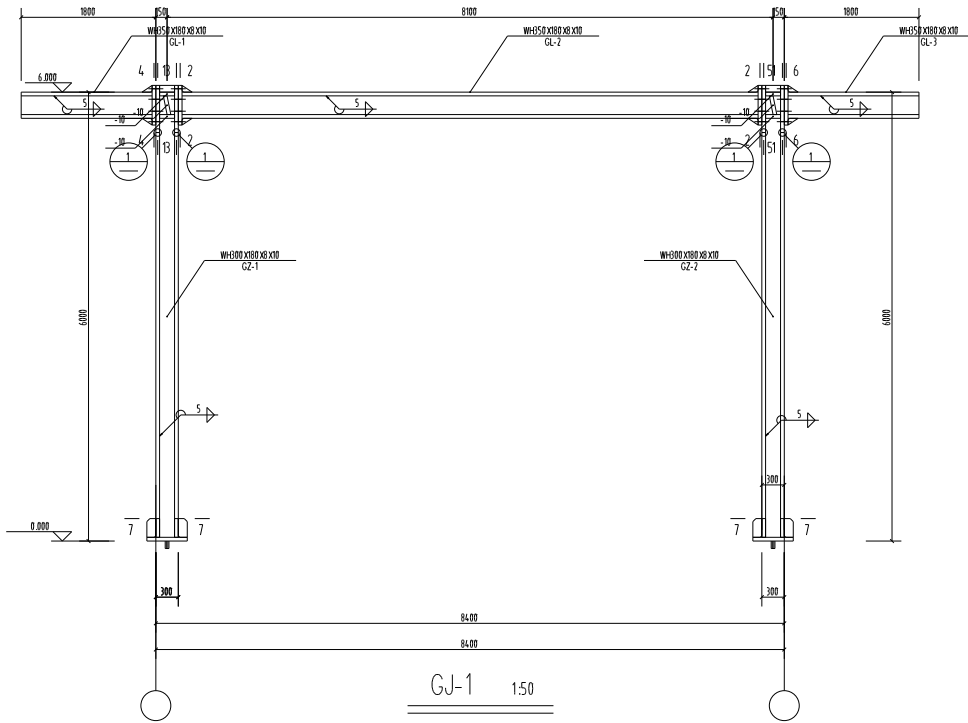

说明:  高强度螺栓  螺栓孔









- 1、本设计按《钢结构设计标准》(GB50017-2017)和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)进行设计;
- 2、材料:未注明构件均采用Q355B级钢,焊条为E50系列焊条;
- 3、构件的拼接采用S10.9级高强度螺栓摩擦型连接;
- 4、柱脚锚栓采用Q235钢;
- 5、图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为6mm,一律满焊;
- 6、对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
- 7、钢构件的制作和安装需按照《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)的有关规定进行施工;
- 8、未注明的加劲肋及连接板厚度均为8mm,切角均为20mm。
- 9、墙托布置对照墙架布置图。
- 10、隅撑连接板厚度为8mm,位置见檩条布置图、墙架布置图。



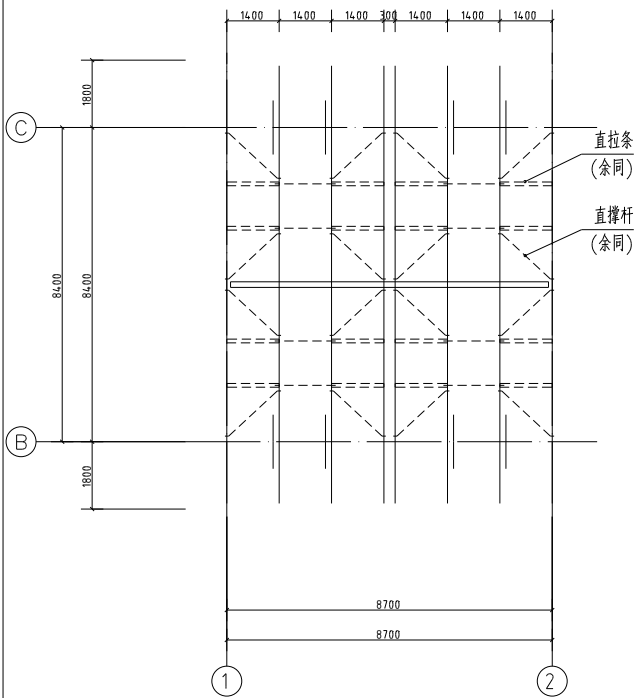

屋顶檩条布置图 1:100

- 注:1. 檩条除注明外均采用C200X70X20X2.0(Q345);
2. 屋面檩条之间均采用热浸镀锌撑杆和镀锌拉条间隔连接;
3. 图中标有“ ”的位置设置隅撑,隅撑为L50X4角钢。

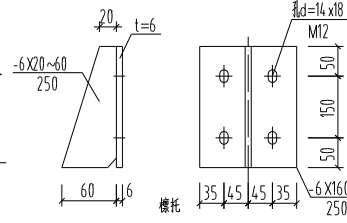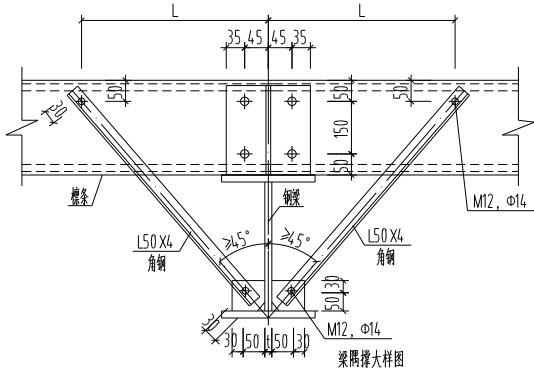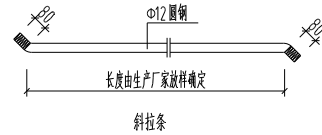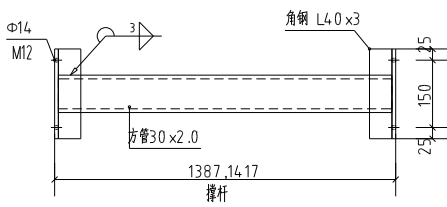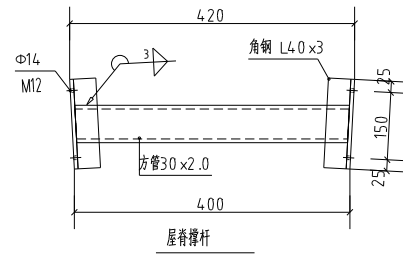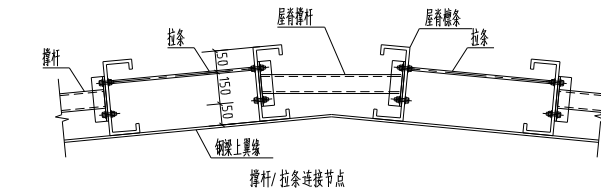

中核工程设计集团有限公司 NUCLEAR ENGINEERING DESIGN GROUP LIMITED NUCLEAR ENGINEERING DESIGN GROUP LIMITED NUCLEAR ENGINEERING DESIGN GROUP LIMITED		
备注:		
本图纸由设计人编制,并经设计人审核签字,任何人不得擅自修改或变更。本图纸仅供工程使用,不作为其他工程使用。本图纸在工程使用过程中,不得用于其他工程,如发生侵权,设计人不承担任何责任。本图纸在工程使用过程中,不得用于其他工程,如发生侵权,设计人不承担任何责任。		
图纸专用章:		
注册师执业章:		
工程名称:		
子项目名称:		
建设单位:		
审 定	设计	审核
工程负责人	周 楠	赵 强
专业负责人	陈 强	陈 强
审 核	陈 强	陈 强
校 对	丁 强	丁 强
设 计	周 楠	赵 强
图 名: 屋顶檩条布置图		
项 目 编 号	ANHCT-2025-06	
图 别	结 施	日 期
图 号	G-05	2025
版 本	第 1 版	